

- 標準付属品：一次フィルタ (交換用) 1枚
 ACCESSORIES: PRIMARY FILTER (FOR REPLACEMENT) 1PC
 ドレンチューブ 2.5m 2本
 DRAIN TUBE (2.5m) 2PCS
 ホースバンド (ドレンチューブ用) 2個
 HOSE BAND (FOR DRAIN TUBE) 2PCS
 防振パッド 4個
 VIBRATION ABSORBING PAD 4PCS
 ダクト相フランジ 1個
 DUCT COMPANION FLANGE 1PC
 パッキン (ダクト相フランジ用) 1枚
 PACKING (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 1PC
 ボルトM8x20+ナット (ダクト相フランジ用) 4式
 SCREW BOLT M8x16+NUT (FOR DUCT COMPANION FLANGE) 4SET

| | | |
|---|---|--|
| 4 | 耐熱形送風機 最高吸込温度 80℃ HEAT RESISTING TYPE INHALANT AIR TEMP : MAX80℃ | |
| 3 | 質量 : 3.3 kg WEIGHT : 3.3kg | |
| 2 | 安全増防爆形 TOTALLY ENCLOSED SAFETY-INCREASED TYPE | Ex e II T3 |
| | 保護方式 ENCLOSURE | 全閉外扇形屋外仕様 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED OUTDOOR TYPE |
| | 出力 (kW) OUTPUT | 0.75 |
| | 極数・相 POLES PHASE | 2・3 |
| 1 | 電圧 (V) VOLTAGE | 200 200/220 |
| | 周波数 (Hz) FREQUENCY | 50 60 |
| | 風量 (MAX.) (m³/min) VOLUME | 8.0 9.6 |
| | 静圧 (MAX.) (kPa) STATIC PRESSURE | 1.00 1.40 |
| | 回転数 (min⁻¹) SPEED | 2850 3450 |
| | 標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION | 温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa |

| | | | |
|--|------------------------|-------------------|------------------------------|
| 作成 DRAW | Y. TAKENAKA | 作成日 DATE | 2006. 3. 1 MARCH 1, 2006 |
| 尺度 SCALE | 1:6 | 品名 TYPE | CRH-750E |
| 確認 承認 | M. TANAKA M. TANAKA | 図名 TITLE | 外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS |
| 昭和電機株式会社 大東工場 SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY | | 図番 DRAWING NO. | CR2702-0 |

新しく描き直す
REDRAWS

図歴
RECORDS

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 変更日 DATE | 変更内容 REVISION | 変更 REVISED BY |
|-------------|------------------|------------------|




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

| | |
|---------------|------------------------------|
| 作成 DATE | 2006. 7. 21 JULY 21, 2006 |
| 作成 DRAW | S. KINOSHITA |
| 承認 APPROVE | M. TANAKA |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------------|-------------------|-----|---------------|-----------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRH-750E | 電動機 MOTOR | 0.75 | kW | 2 | P |
| 風量 VOLUME | MAX. 8.0 | m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200 | V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 1.00 | kPa | 電流 CURRENT | 3.3 | A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 2850 | min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20℃ | 密度 DENSITY | 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 50 | Hz | | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS | | | | | |

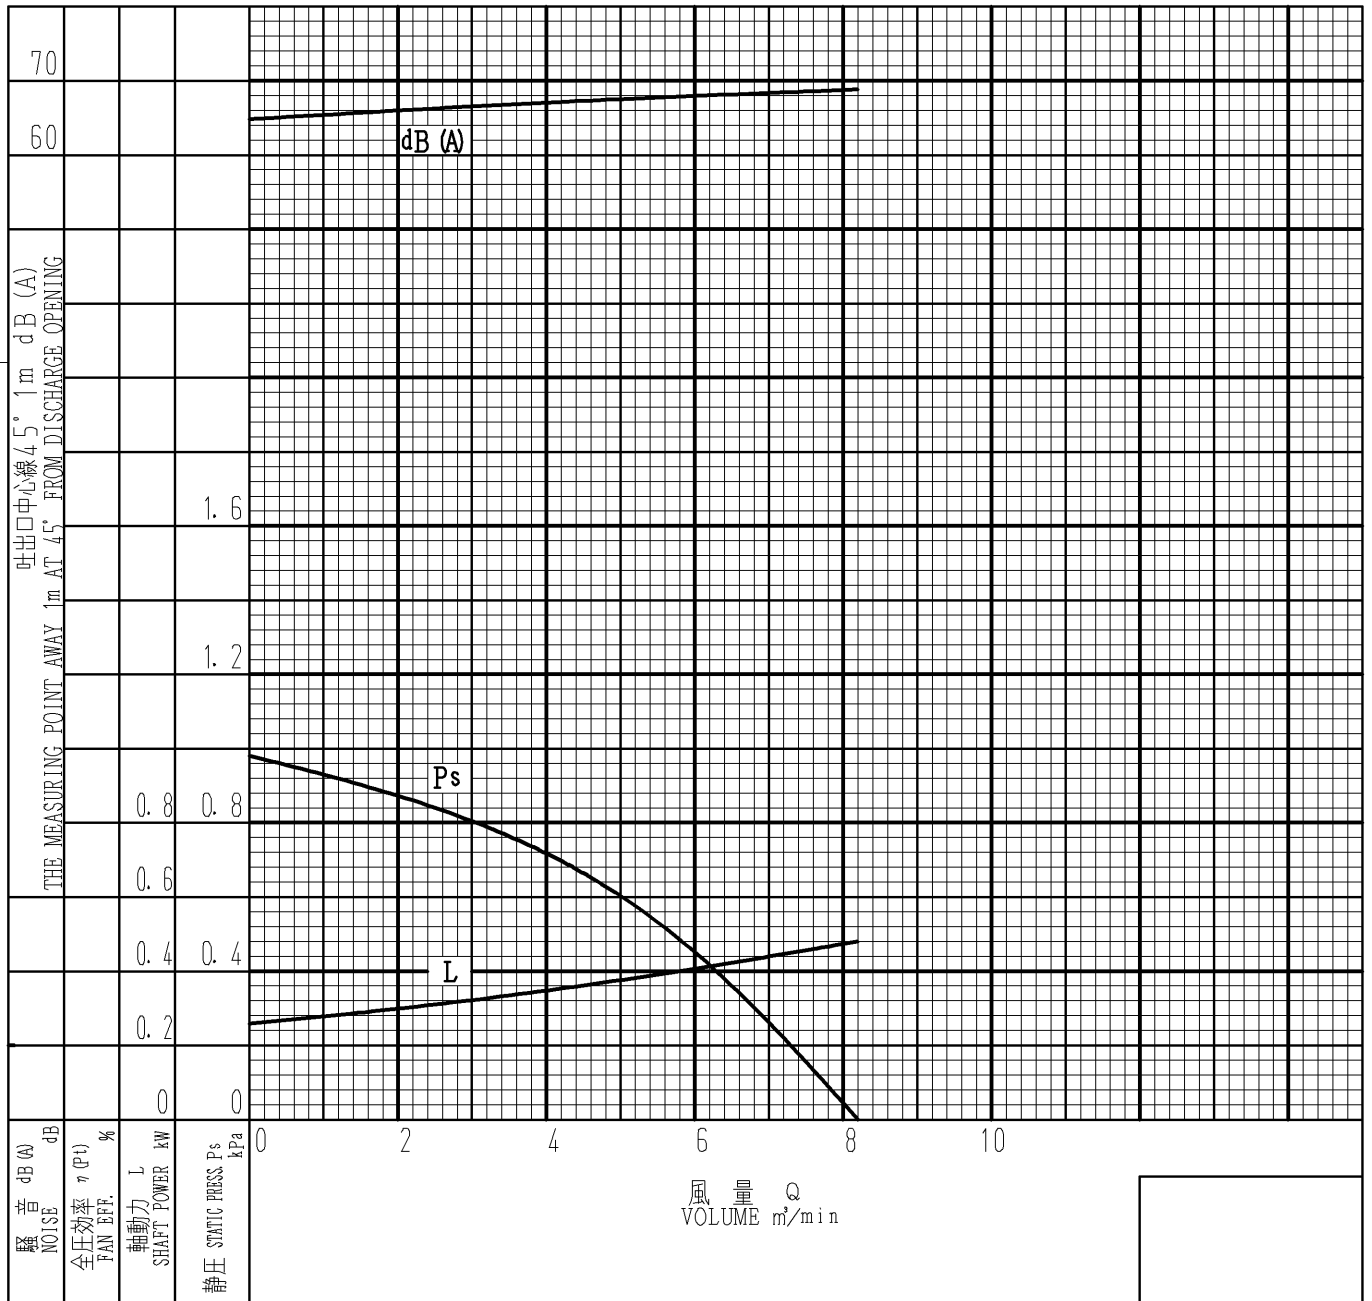

図番
DWG. NO.

CR2750HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY




性能曲線図

PERFORMANCE CURVE

| | |
|---------------|------------------------------|
| 作成 DATE | 2006. 7. 21 JULY 21, 2006 |
| 作成 DRAW | S. KINOSHITA |
| 承認 APPROVE | M. TANAKA |

| | | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 品名/形式 TYPE | CRH-750E | 電動機 MOTOR | 0.75 kW | 2 P |
| 風量 VOLUME | MAX. 9.6 m ³ /min | 電圧 VOLTAGE | 200/220 V | |
| 静圧 STATIC PRESSURE | MAX. 1.40 kPa | 電流 CURRENT | 3.1/2.8 A | |
| 回転速度/回転数 FAN SPEED | 3450 min ⁻¹ | 温度 TEMPERATURE | 20 °C | 密度 DENSITY 1.2 kg/m ³ |
| 周波数 FREQUENCY | 60 Hz | | | |
| 備考 NOTES | 測定方法 JIS B8330 新品フィルタ付 MEASURING METHODS IS JIS B8330 WITH NEW FILTERS | | | |

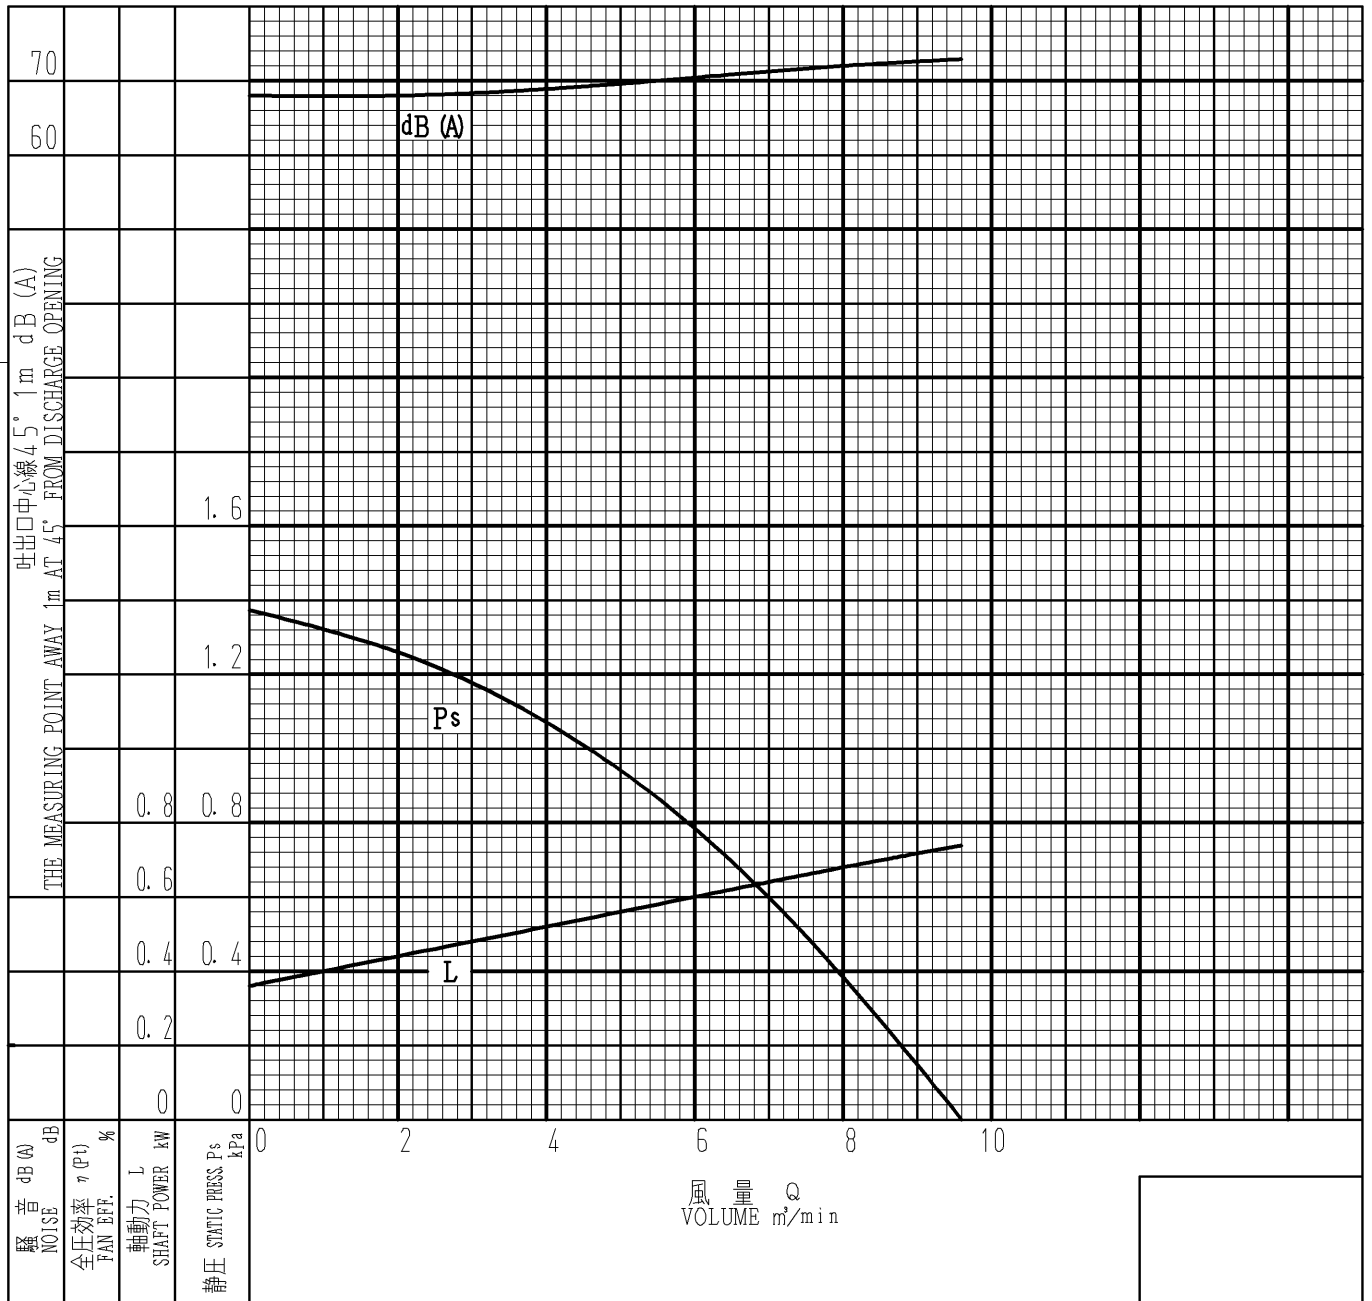

図番 DWG. NO. CR2760HZ60-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY